



202800141082

李金金 10/

第=875

24局.



检 验 报 告

INSPECTION REPORT

No. THW 0122-0532

产品名称: 玛曲县政府住宅小区居民饮用水
Name of Sample

受检单位: 玛曲县疾病预防控制中心
Supplier

生产单位: /
Producer

委托单位: 玛曲县疾病预防控制中心
Client

检验类别: 委托检验
Test Purpose

天禾检验检测中心有限公司

Tianhe Inspection and Testing Center Co., Ltd



声 明

1. 报告无“CMA 章”和“天禾检验检测中心有限公司检测专用章”无效。
2. 部分复制报告无效。
3. 报告无骑缝章无效。
4. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
5. 报告涂改、缺页无效。
6. 对检测结果如有异议，请于报告收到之日起五个工作日内向本检验检测机构提出，以便调查解决。
7. 委托方提供样品的检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。
8. 微生物项目不得复检。
9. 除本机构抽样外，样品信息均为客户提供，检验检测机构不负责其真实性。
10. 本检验检测机构保证检测的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件、检验报告等商业秘密履行保密义务。

地 址：甘肃省兰州市城关区高新南河北路 956-962 号高新大厦 A 塔 8 楼

邮 编：730010

业务电话：（0931）8538562

传 真：（0931）8389278

电子邮箱：thjyjc@163.com

天禾检验检测中心有限公司


检 验 报 告

报告编号: THW 0122-0532


第 1 页, 共 3 页

样品名称	玛曲县政府住宅小区居民饮用水	样品编号	TH-YP20220705-003
受检单位及地址	玛曲县疾病预防控制中心 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县团结西路 181 号		
生产单位及地址	/		
样品规格	5L/桶; 500mL/瓶 (散装)	数 量	5L/桶×1; 500mL/瓶×2
样品状态	液态	样品等级	/
生产日期	/	生产批号	/
委托单位及地址	玛曲县疾病预防控制中心 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县团结西路 181 号		
收样日期	2022.07.05	完成日期	2022.07.08
检验项目	砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浊度(散射浊度单位)、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO_3 计)、耗氧量(COD_{Mn} 法, 以 O_2 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氨氮(以 N 计)、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌。		
检验/判定依据	GB 5749-2006、GB/T 5750.6-2006、GB/T 5750.5-2006、GB/T 5750.8-2006、GB/T 5750.4-2006、GB/T 5750.7-2006、GB/T 5750.12-2006。		
检验结论	经检测: 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 		
备注	包装完好。		

批准:

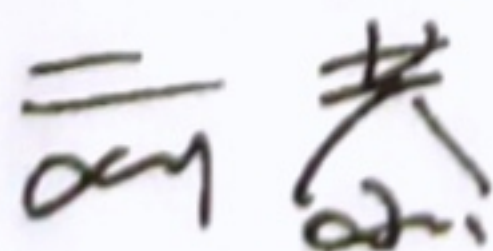

审核:

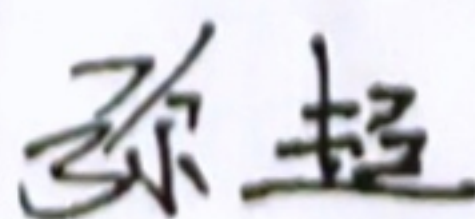

编制:



天禾检验检测中心有限公司

检 验 报 告

报告编号: THW 0122-0532

第 2 页, 共 3 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	检出限	标准要求	单项结论	检测方法
1	砷	mg/L	未检出	0.001	≤ 0.01	符合	GB/T 5750.6-2006 (6.1)
2	镉	mg/L	未检出	0.0005	≤ 0.005	符合	GB/T 5750.6-2006 (9.1)
3	铬(六价)	mg/L	0.009	0.004	≤ 0.05	符合	GB/T 5750.6-2006 (10)
4	铅	mg/L	未检出	0.0025	≤ 0.01	符合	GB/T 5750.6-2006 (11.1)
5	汞	mg/L	未检出	0.0001	≤ 0.001	符合	GB/T 5750.6-2006 (8.1)
6	硒	mg/L	未检出	0.0004	≤ 0.01	符合	GB/T 5750.6-2006 (7.1)
7	氰化物	mg/L	未检出	0.002	≤ 0.05	符合	GB/T 5750.5-2006 (4.1)
8	氟化物	mg/L	未检出	0.1	≤ 1.0	符合	GB/T 5750.5-2006 (3.3)
9	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.6	0.2	≤ 10	符合	GB/T 5750.5-2006 (5.2)
10	三氯甲烷	mg/L	未检出	0.0002	≤ 0.06	符合	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
11	四氯化碳	mg/L	未检出	0.0001	≤ 0.002	符合	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
12	色度(铂钴色度单位)	/	5	5	≤ 15	符合	GB/T 5750.4-2006 (1)
13	浑浊度(散射浊度单位)	NTU	未检出	1	≤ 1	符合	GB/T 5750.4-2006 (2.2)
14	臭和味	/	无异臭、异味	/	无异臭、异味	符合	GB/T 5750.4-2006 (3)
15	肉眼可见物	/	无	/	无	符合	GB/T 5750.4-2006 (4)
16	pH	/	7.74	/	6.5~8.5	符合	GB/T 5750.4-2006 (5)
17	铝	mg/L	未检出	0.01	≤ 0.2	符合	GB/T 5750.6-2006 (1.3)
18	铁	mg/L	未检出	0.05	≤ 0.3	符合	GB/T 5750.6-2006 (2.2)
19	锰	mg/L	未检出	0.02	≤ 0.1	符合	GB/T 5750.6-2006 (3.3)
20	铜	mg/L	未检出	0.005	≤ 1.0	符合	GB/T 5750.6-2006 (4.1)
21	锌	mg/L	未检出	0.05	≤ 1.0	符合	GB/T 5750.6-2006 (5.3)
22	氯化物	mg/L	未检出	1.0	≤ 250	符合	GB/T 5750.5-2006 (2.1)
23	硫酸盐	mg/L	未检出	5.0	≤ 250	符合	GB/T 5750.5-2006 (1.1)



天禾检验检测中心有限公司

检 验 报 告

报告编号: THW 0122-0532

第 3 页, 共 3 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	检出限	标准要求	单项结论	检测方法
24	溶解性总固体	mg/L	328	/	≤1000	符合	GB/T 5750.4-2006 (8)
25	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	228	1.0	≤450	符合	GB/T 5750.4-2006 (7)
26	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	0.5	0.05	≤3	符合	GB/T 5750.7-2006 (1.1)
27	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	未检出	0.10	≤0.002	符合	GB/T 5750.4-2006 (9.2)
28	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.120	0.050	≤0.3	符合	GB/T 5750.4-2006 (10.1)
29	氨氮 (以 N 计)	mg/L	未检出	≤0.02	≤0.5	符合	GB/T 5750.5-2006 (10.1)
30	菌落总数	CFU/mL	36	/	≤100	符合	GB/T 5750.12-2006 (1.1)
31	总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	/	不得检出	符合	GB/T 5750.12-2006 (2.1)
32	耐热大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	/	不得检出	符合	GB/T 5750.12-2006 (3.1)
33	大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	/	不得检出	符合	GB/T 5750.12-2006 (4.1)

报告结束