

2021.7.9

# 检测报告


玛曲县疾控水检字（2021）051 号

共 4 页/第 1 页

样品名称：生活饮用水

受检小区名称：德吉小区

检验类别：城市饮用水抽检

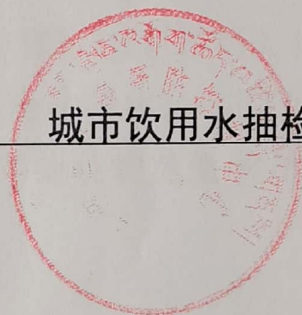

玛曲县疾病预防控制中心



扫描全能王 创建

## 检验检测报告说明

- 一、对检验结果有异议者，请于收到报告之日起十天之内向本中心提出，微生物结果不做复检，异议样本送州疾病预防控制中心复核检验。
- 二、本报告检测结果仅与送检样品有关。
- 三、报告未经本中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传，经同意复印的复印件，应由本中心加盖单位公章确认。
- 四、报告无单位公章无效。
- 五、报告无批准人签字无效。
- 六、报告涂改无效。



# 玛曲县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品编号：玛疾控水检字（2021）第 051 号 共 4 页/第 3 页

样品名称：生活饮用末梢水 检验类别：城市饮用水抽检

采样地点：德吉小区 规格：2.5L/桶、500ML/瓶

保存条件：冷藏箱冷藏 样品数量：1 桶、1 瓶

采样日期：2021 年 06 月 16 日 样品性状：液体

收样日期：2021 年 06 月 16 日 检验日期：2021 年 06 月 16 日

保质/存期：10 天 检验完成日期：2021 年 06 月 19 日

检验项目：感官性状和一般化学指标 6 项、微生物 3 项、消毒  
剂常规指标 1 项、非常规指标 1 项。

检验依据：《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

判定依据：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

检验结果：

按照《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2006）、《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T5750.5-2006）、《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T5750.6-2006）、《生活饮用水标准检验方法 消毒副产品指标》（GB/T5750.10-2006）、《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》（GB/T5750.12-2006），玛曲县疾病预防控制中心对抽检的生活饮用水进行了检验，检测结果见附表。

签发日期：2021 年 05 月 19 日

检验人：才让卓玛、万印才

复核人：于宝平

制表人：于宝平

批准人：才让卓玛



扫描全能王 创建

# 玛曲县疾病预防控制中心 检测报告

样品编号：玛疾控水检字（2021） 051 号

共 4 页/第 4 页

## 检验结果

| 序号            | 检验项目   | 单位              | 检验结果   | 国家标准                                                 | 评价  |
|---------------|--------|-----------------|--------|------------------------------------------------------|-----|
| 一、微生物指标       |        |                 |        |                                                      |     |
| 1             | 总大肠菌群  | (MPN/100ML)     | 未检出    | 不得检出                                                 | 符合  |
| 2             | 大肠埃希氏菌 | (MPN/100ML)     | 未检出    | 不得检出                                                 | 符合  |
| 3             | 菌落总数   | (CFU/ML)        | 70     | <100                                                 | 符合  |
| 二、感官性状和一般化学指标 |        |                 |        |                                                      |     |
| 4             | 色度     | (铂钴色度单位)        | <5     | 15                                                   | 符合  |
| 5             | 浑浊度    | (NTU-散射浊度单位)    | 0.67   | 1                                                    | 符合  |
| 6             | 臭和味    | /               | 无异臭、异味 | 无异臭、异味                                               | 符合  |
| 7             | 肉眼可见物  | /               | 无      | 无                                                    | 符合  |
| 8             | PH     | (PH 单位)         | 7.96   | 大于 6.5 - 小于 8.5                                      | 符合  |
| 9             | 耗氧量    | (CODMn 法, mg/L) | 1.05   | 3                                                    | 符合  |
| 10            | 余氯     | (mg/L)          | 未检出    | 出厂水、 $\geq$ 0.3mg/L, < 4mg/L<br>末梢水: $\geq$ 0.05mg/L | 不符合 |
| 三、非金属指标       |        |                 |        |                                                      |     |
| 11            | 氨氮     | (mg/L)          | <0.02  | 0.5                                                  | 符合  |



扫描全能王 创建