



202800141082

李其元

李其元



检 验 报 告

INSPECTION REPORT

No. THW 0122-0129

产品名称: 玛曲县疾控中心家属院用户饮用水
Name of Sample

受检单位: 玛曲县疾病预防控制中心
Supplier

生产单位: /
Producer

委托单位: 玛曲县疾病预防控制中心
Client

检验类别: 委托检验
Test Purpose

天禾检验检测中心有限公司

Tianhe Inspection and Testing Center Co., Ltd



声 明

1. 报告无“CMA 章”和“天禾检验检测中心有限公司检测专用章”无效。
2. 部分复制报告无效。
3. 报告无骑缝章无效。
4. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
5. 报告涂改、缺页无效。
6. 对检测结果如有异议，请于报告收到之日起五个工作日内向本检验检测机构提出，以便调查解决。
7. 委托方提供样品的检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。
8. 微生物项目不得复检。
9. 除本机构抽样外，样品信息均为客户提供，检验检测机构不负责其真实性。
10. 本检验检测机构保证检测的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件、检验报告等商业秘密履行保密义务。

地 址：甘肃省兰州市城关区高新南河北路 956-962 号高新大厦 A 塔 8 楼

邮 编：730010

业务电话：（0931）8538562

传 真：（0931）8389278


电子邮箱：thjyjc@163.com

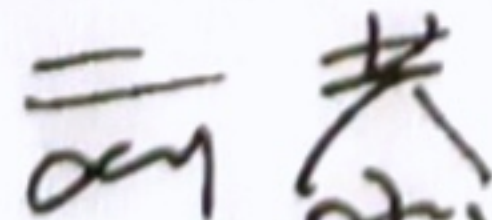
天禾检验检测中心有限公司

检 验 报 告


报告编号: THW 0122-0129

第 1 页, 共 3 页

样品名称	玛曲县疾控中心家属院用户饮用水	样品编号	TH-YP20220418-002
受检单位及地址	玛曲县疾病预防控制中心 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县团结西路 181 号		
生产单位及地址	/ /		
样品规格	散装	数 量	5L/桶×1; 500mL/瓶×2
样品状态	包装完好	样品等级	/
生产日期	/	生产批号	/
委托单位及地址	玛曲县疾病预防控制中心 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县团结西路 181 号		
收样日期	2022.04.18	完成日期	2022.04.28
检验项目	砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浊度单位)、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO ₃ 计)、耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氨氮(以 N 计)、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌。		
检验/判定依据	GB 5749-2006、GB/T 5750.6-2006、GB/T 5750.5-2006、GB/T 5750.8-2006、GB/T 5750.4-2006、GB/T 5750.7-2006、GB/T 5750.10-2006、GB/T 5750.11-2006。		
检验结论	<p style="text-align: center;">经检测: 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>		
备注			

批准: 

审核: 

编制: 



天禾检验检测中心有限公司

检 验 报 告

报告编号: THW 0122-0129

第 2 页, 共 3 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	检出限	标准要求	单项结论	检测方法
1	砷	mg/L	未检出	0.001	≤0.01	符合	GB/T 5750.6-2006 (6.1)
2	镉	mg/L	未检出	0.0005	≤0.005	符合	GB/T 5750.6-2006 (9.1)
3	铬(六价)	mg/L	0.01	0.004	≤0.05	符合	GB/T 5750.6-2006 (10.1)
4	铅	mg/L	未检出	0.0025	≤0.01	符合	GB/T 5750.6-2006 (11.1)
5	汞	mg/L	未检出	0.0001	≤0.001	符合	GB/T 5750.6-2006 (8.1)
6	硒	mg/L	未检出	0.0004	≤0.01	符合	GB/T 5750.6-2006 (7.1)
7	氰化物	mg/L	未检出	0.002	≤0.05	符合	GB/T 5750.5-2006 (4.1)
8	氟化物	mg/L	未检出	0.1	≤1.0	符合	GB/T 5750.5-2006 (3.3)
9	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	3	0.2	≤10	符合	GB/T 5750.5-2006 (5.2)
10	三氯甲烷	mg/L	未检出	0.0002	≤0.06	符合	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
11	四氯化碳	mg/L	0.000130	0.0001	≤0.002	符合	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
12	色度(铂钴色度单位)	/	5	5	≤15	符合	GB/T 5750.4-2006 (1)
13	浑浊度(散射浊度单位)	NTU	未检出	1	≤1	符合	GB/T 5750.4-2006 (2.2)
14	臭和味	/	无异臭、异味	/	无异臭、异味	符合	GB/T 5750.4-2006 (3)
15	肉眼可见物	/	无	/	无	符合	GB/T 5750.4-2006 (4)
16	pH	/	7.57	/	6.5~8.5	符合	GB/T 5750.4-2006 (5)
17	铝	mg/L	未检出	0.01	≤0.2	符合	GB/T 5750.6-2006 (1.3)
18	铁	mg/L	未检出	0.3	≤0.3	符合	GB/T 5750.6-2006 (2.1)
19	锰	mg/L	未检出	0.1	≤0.1	符合	GB/T 5750.6-2006 (3.1)
20	铜	mg/L	未检出	0.2	≤1.0	符合	GB/T 5750.6-2006 (4.2)
21	锌	mg/L	未检出	0.05	≤1.0	符合	GB/T 5750.6-2006 (5.1)
22	氯化物	mg/L	未检出	1.0	≤250	符合	GB/T 5750.5-2006 (2.1)



天禾检验检测中心有限公司

检 验 报 告

报告编号: THW 0122-0129

第 3 页, 共 3 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	检出限	标准要求	单项结论	检测方法
23	硫酸盐	mg/L	40	5.0	≤250	符合	GB/T 5750.5-2006 (1.1)
24	溶解性总固体	mg/L	363	/	≤1000	符合	GB/T 5750.4-2006 (8)
25	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	244.2	1.0	≤450	符合	GB/T 5750.4-2006 (7)
26	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	0.21	0.05	≤3	符合	GB/T 5750.7-2006 (1.1)
27	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	未检出	0.10	≤0.002	符合	GB/T 5750.4-2006 (9.2)
28	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.1	0.050	≤0.3	符合	GB/T 5750.4-2006 (10.1)
29	氨氮 (以 N 计)	mg/L	未检出	≤0.02	≤0.5	符合	GB/T 5750.5-2006 (9.1)
30	菌落总数	CFU/mL	14	/	≤100	符合	GB/T 5750.12-2006 (1.1)
31	总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	/	不得检出	符合	GB/T 5750.12-2006 (2.1)
32	耐热大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	/	不得检出	符合	GB/T 5750.12-2006 (3.1)
33	大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	未检出	/	不得检出	符合	GB/T 5750.12-2006 (4.1)

报告结束





202800141082

李景元 1/5

第1号



检 验 报 告

INSPECTION REPORT

No. THW 0122-0128

产品名称: 玛曲县政府住宅小区居民饮用水
Name of Sample

受检单位: 玛曲县疾病预防控制中心
Supplier

生产单位: /
Producer

委托单位: 玛曲县疾病预防控制中心
Client

检验类别: 委托检验
Test Purpose

天禾检验检测中心有限公司

Tianhe Inspection and Testing Center Co., Ltd



天禾

声 明

1. 报告无“CMA章”和“天禾检验检测中心有限公司检测专用章”无效。
2. 部分复制报告无效。
3. 报告无骑缝章无效。
4. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
5. 报告涂改、缺页无效。
6. 对检测结果如有异议，请于报告收到之日起五个工作日内向本检验检测机构提出，以便调查解决。
7. 委托方提供样品的检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。
8. 微生物项目不得复检。
9. 除本机构抽样外，样品信息均为客户提供，检验检测机构不负责其真实性。
10. 本检验检测机构保证检测的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件、检验报告等商业秘密履行保密义务。


地 址：甘肃省兰州市城关区高新南河北路 956-962 号高新大厦 A 塔 8 楼
邮 编：730010 业务电话：（0931）8538562
传 真：（0931）8389278 电子邮箱：thjyc@163.com

天禾检验检测中心有限公司

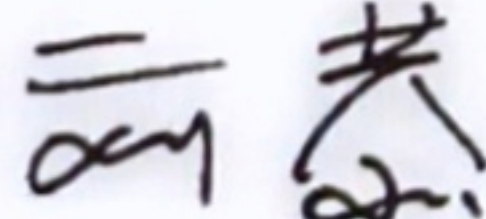
检 验 报 告

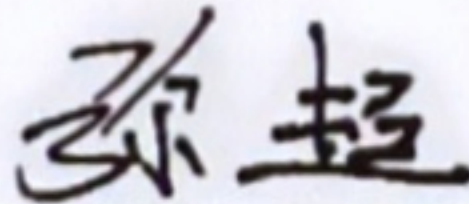
报告编号: THW 0122-0128

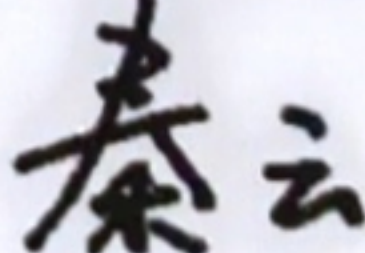
第 1 页, 共 3 页

样品名称	玛曲县政府住宅小区居民饮用水	样品编号	TH-YP20220418-001
受检单位及地址	玛曲县疫病疾病预防控制中心 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县团结西路 181 号		
生产单位及地址	/ /		
样品规格	散装	数 量	5L/桶×1; 500mL/瓶×2
样品状态	包装完好	样品等级	/
生产日期	/	生产批号	/
委托单位及地址	玛曲县疾病预防控制中心 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县团结西路 181 号		
收样日期	2022.04.18	完成日期	2022.04.28
检验项目	砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浊度单位)、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 CaCO ₃ 计)、耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氨氮(以 N 计)、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌。		
检验/判定依据	GB 5749-2006、GB/T 5750.6-2006、GB/T 5750.5-2006、GB/T 5750.8-2006、GB/T 5750.4-2006、GB/T 5750.7-2006、GB/T 5750.10-2006、GB/T 5750.11-2006。		
检验结论	<p style="text-align: center;">经检测: 所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>		
备注			



批准: 

审核: 

编制: 

天禾检验检测中心有限公司

检 验 报 告

报告编号: THW 0122-0128

第 2 页, 共 3 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	检出限	标准要求	单项结论	检测方法
1	砷	mg/L	未检出	0.001	≤0.01	符合	GB/T 5750.6-2006 (6.1)
2	镉	mg/L	未检出	0.0005	≤0.005	符合	GB/T 5750.6-2006 (9.1)
3	铬(六价)	mg/L	0.01	0.004	≤0.05	符合	GB/T 5750.6-2006 (10.1)
4	铅	mg/L	未检出	0.0025	≤0.01	符合	GB/T 5750.6-2006 (11.1)
5	汞	mg/L	未检出	0.0001	≤0.001	符合	GB/T 5750.6-2006 (8.1)
6	硒	mg/L	0.000403	0.0004	≤0.01	符合	GB/T 5750.6-2006 (7.1)
7	氟化物	mg/L	未检出	0.002	≤0.05	符合	GB/T 5750.5-2006 (4.1)
8	氟化物	mg/L	未检出	0.1	≤1.0	符合	GB/T 5750.5-2006 (3.3)
9	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	3	0.2	≤10	符合	GB/T 5750.5-2006 (5.2)
10	三氯甲烷	mg/L	未检出	0.0002	≤0.06	符合	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
11	四氯化碳	mg/L	0.000128	0.0001	≤0.002	符合	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
12	色度(铂钴色度单位)	/	5	5	≤15	符合	GB/T 5750.4-2006 (1)
13	浑浊度(散射浊度单位)	NTU	未检出	1	≤1	符合	GB/T 5750.4-2006 (2.2)
14	臭和味	/	无异臭、异味	/	无异臭、异味	符合	GB/T 5750.4-2006 (3)
15	肉眼可见物	/	无	/	无	符合	GB/T 5750.4-2006 (4)
16	pH	/	7.61	/	6.5~8.5	符合	GB/T 5750.4-2006 (5)
17	铝	mg/L	未检出	0.01	≤0.2	符合	GB/T 5750.6-2006 (1.3)
18	铁	mg/L	未检出	0.3	≤0.3	符合	GB/T 5750.6-2006 (2.1)
19	锰	mg/L	未检出	0.1	≤0.1	符合	GB/T 5750.6-2006 (3.1)
20	铜	mg/L	未检出	0.2	≤1.0	符合	GB/T 5750.6-2006 (4.2)
21	锌	mg/L	未检出	0.05	≤1.0	符合	GB/T 5750.6-2006 (5.1)
22	氯化物	mg/L	未检出	1.0	≤250	符合	GB/T 5750.5-2006 (2.1)



天禾检验检测中心有限公司

检 验 报 告

报告编号: THW 0122-0128

第 3 页, 共 3 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	检出限	标准要求	单项结论	检测方法
23	硫酸盐	mg/L	34	5.0	≤250	符合	GB/T 5750.5-2006 (1.1)
24	溶解性总固体	mg/L	339	/	≤1000	符合	GB/T 5750.4-2006 (8)
25	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	248.2	1.0	≤450	符合	GB/T 5750.4-2006 (7)
26	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	mg/L	0.47	0.05	≤3	符合	GB/T 5750.7-2006 (1.1)
27	挥发酚类(以 苯酚计)	mg/L	未检出	0.10	≤0.002	符合	GB/T 5750.4-2006 (9.2)
28	阴离子合成 洗涤剂	mg/L	0.1	0.050	≤0.3	符合	GB/T 5750.4-2006 (10.1)
29	氨氮(以N 计)	mg/L	未检出	≤0.02	≤0.5	符合	GB/T 5750.5-2006 (9.1)
30	菌落总数	CFU/mL	23	/	≤100	符合	GB/T 5750.12-2006(1.1)
31	总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	/	不得检出	符合	GB/T 5750.12-2006(2.1)
32	耐热大肠菌 群	MPN/100 mL	未检出	/	不得检出	符合	GB/T 5750.12-2006(3.1)
33	大肠埃希氏 菌	MPN/100 mL	未检出	/	不得检出	符合	GB/T 5750.12-2006(4.1)

报告结束

